


# SAV-INSTALLATION

Bruges bl.a. til skoler og institutioner

## SAV-installation, mellemtryk 0,5 – 2 bar

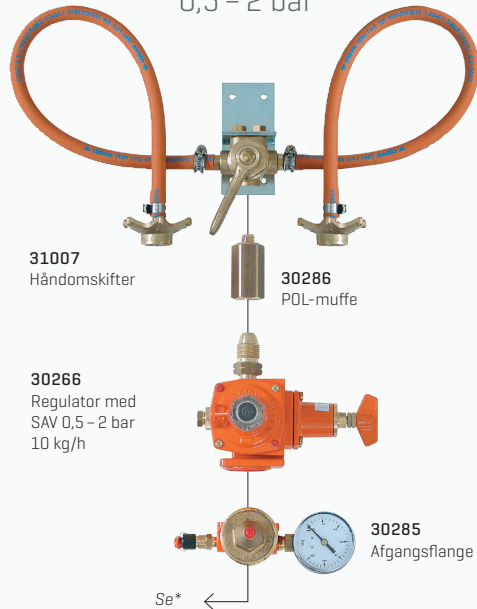

**31007**  
Håndomskifter


**30286**  
POL-muffe

**30266**  
Regulator med  
SAV 0,5 – 2 bar  
10 kg/h

**30285**  
Afgangsflange

Se\*

## SAV-installation, 2 afgange

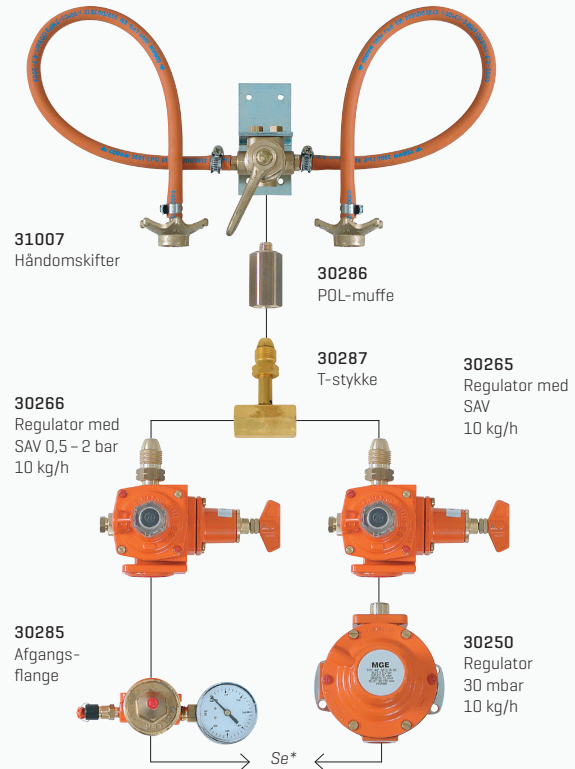

**31007**  
Håndomskifter

**30286**  
POL-muffe

**30287**  
T-stykke

**30265**  
Regulator med  
SAV  
10 kg/h


**30266**  
Regulator med  
SAV 0,5 – 2 bar  
10 kg/h

**30285**  
Afgangs-  
flange

**30250**  
Regulator  
30 mbar  
10 kg/h

Se\*

## SAV-installation, lavtryk 30 mbar og 100 mbar

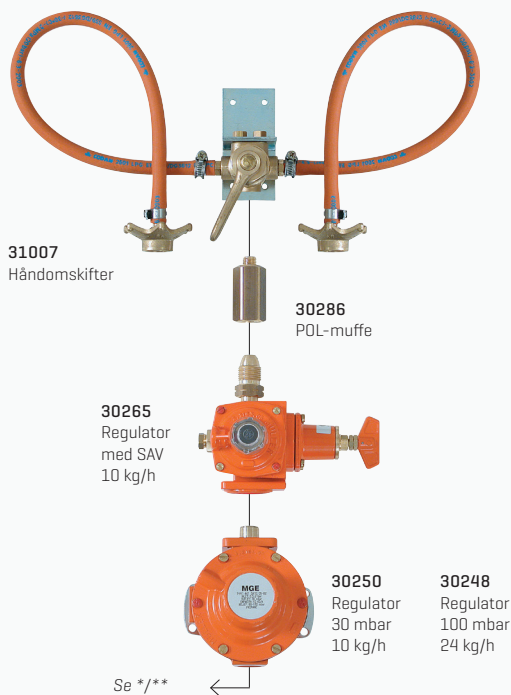

**31007**  
Håndomskifter

**30286**  
POL-muffe


**30265**  
Regulator  
med SAV  
10 kg/h

**30250**  
Regulator  
30 mbar  
10 kg/h

**30248**  
Regulator  
100 mbar  
24 kg/h

Se\*\*

## SAV-installation, automatisk, 30 mbar og 100 mbar

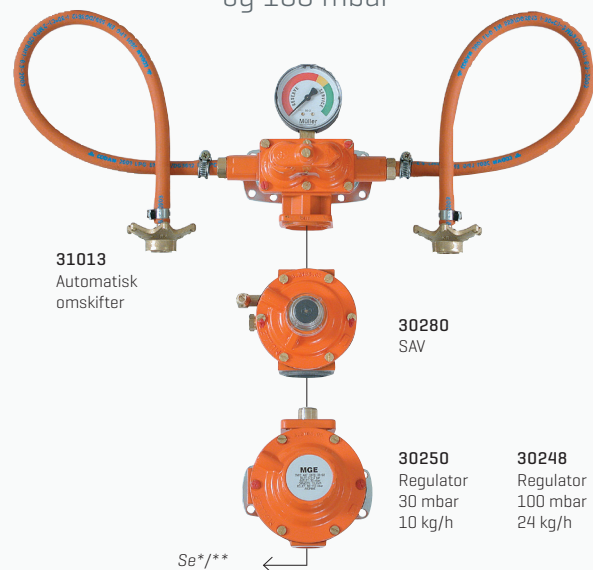

**31013**  
Automatisk  
omskifter

**30280**  
SAV

**30250**  
Regulator  
30 mbar  
10 kg/h

**30248**  
Regulator  
100 mbar  
24 kg/h

Se\*\*

\* Tilslutning til Rp 1/2 rør eller brystsnippe.

\*\* Ved 100 mbar installationer monteres der 30 mbar apparatregulator før det gasforbrugende apparat.